


|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Type</b>                  | <b>M22S-B-GVP</b>  |
| <b>Catalog No.</b>           | <b>216391</b>      |
| <b>Alternate Catalog No.</b> | <b>M22S-B-GVPQ</b> |



## Program dostaw

|                                |  |                                                                                    |
|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Akcesoria                      |  | Ogólne akcesoria                                                                   |
| Funkcja podstawowa – akcesoria |  | Zaśleпки                                                                           |
| Funkcja                        |  | Do osłonięcia rezerwowych otworów instalacyjnych                                   |
| Materiał                       |  | Tworzywo sztuczne                                                                  |
| Stopień ochrony                |  | IP66, IP67, IP69                                                                   |
| <b>Kolor</b>                   |  |                                                                                    |
|                                |  |  |
| Wartość RAL                    |  | RAL 9005                                                                           |
| Podłączanie do SmartWire-DT    |  | nie                                                                                |

## Dane Techniczne

## Dane ogólne

|                       |  |    |                  |
|-----------------------|--|----|------------------|
| Stopień ochrony       |  |    | IP66, IP67, IP69 |
| Temperatura otoczenia |  |    |                  |
| otwarte               |  | °C | -25 - +70        |

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

|                                                                    |           |    |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|
| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji              |           |    |                                                                   |
| Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy                       | $I_n$     | A  | 0                                                                 |
| Strata mocy na biegun, w zależności od prądu                       | $P_{vid}$ | W  | 0                                                                 |
| Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu       | $P_{vid}$ | W  | 0                                                                 |
| Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu                        | $P_{vs}$  | W  | 0                                                                 |
| Zdolność oddawania straty mocy                                     | $P_{ve}$  | W  | 0                                                                 |
| Robocza temperatura otoczenia min.                                 |           | °C | -25                                                               |
| Robocza temperatura otoczenia maks.                                |           | °C | 70                                                                |
| Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439                                |           |    |                                                                   |
| 10.2 Wytrzymałość materiałów i części                              |           |    |                                                                   |
| 10.2.2 Odporność na korozję                                        |           |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki                              |           |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple  |           |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple |           |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV                 |           |    | na życzenie                                                       |
| 10.2.5 Podnoszenie                                                 |           |    | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.       |
| 10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia                            |           |    | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.       |
| 10.2.7 Napisy                                                      |           |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.3 Stopień ochrony powłok                                        |           |    | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.       |
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających            |           |    | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.           |
| 10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym                         |           |    | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.       |
| 10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych                             |           |    | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.       |
| 10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia                        |           |    | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. |
| 10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz                    |           |    | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. |


|                                                           |  |  |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.9 Właściwości izolacji                                 |  |  |                                                                                                                           |
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej |  |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                         |
| 10.9.3 Odporność na napięcie udarowe                      |  |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                         |
| 10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego        |  |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                         |
| 10.10 Nagrzanie                                           |  |  | Nie dotyczy.                                                                                                              |
| 10.11 Odporność na zwarcia                                |  |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych. |
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna                   |  |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych. |
| 10.13 Działanie mechaniczne                               |  |  | Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).                                |

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                     |  |    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------|
| Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Zaślepka do elementów sterowniczych (EC002023)                                                                                                              |  |    |                   |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Blind cover for control circuit devices (ecI@ss10.0.1-27-37-12-39 [ACN976011]) |  |    |                   |
| Materiał                                                                                                                                                                                            |  |    | Tworzywo sztuczne |
| Kształt soczewki                                                                                                                                                                                    |  |    | Okrągły           |
| Średnica otworu                                                                                                                                                                                     |  | mm | 22.5              |
| Szerokość otworu                                                                                                                                                                                    |  | mm | 0                 |
| Wysokość otworu                                                                                                                                                                                     |  | mm | 0                 |
| Kolor                                                                                                                                                                                               |  |    | Czarny            |

Aprobaty

|                             |  |  |                              |
|-----------------------------|--|--|------------------------------|
| North America Certification |  |  | Request filed for UL and CSA |
| Degree of Protection        |  |  | UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13   |

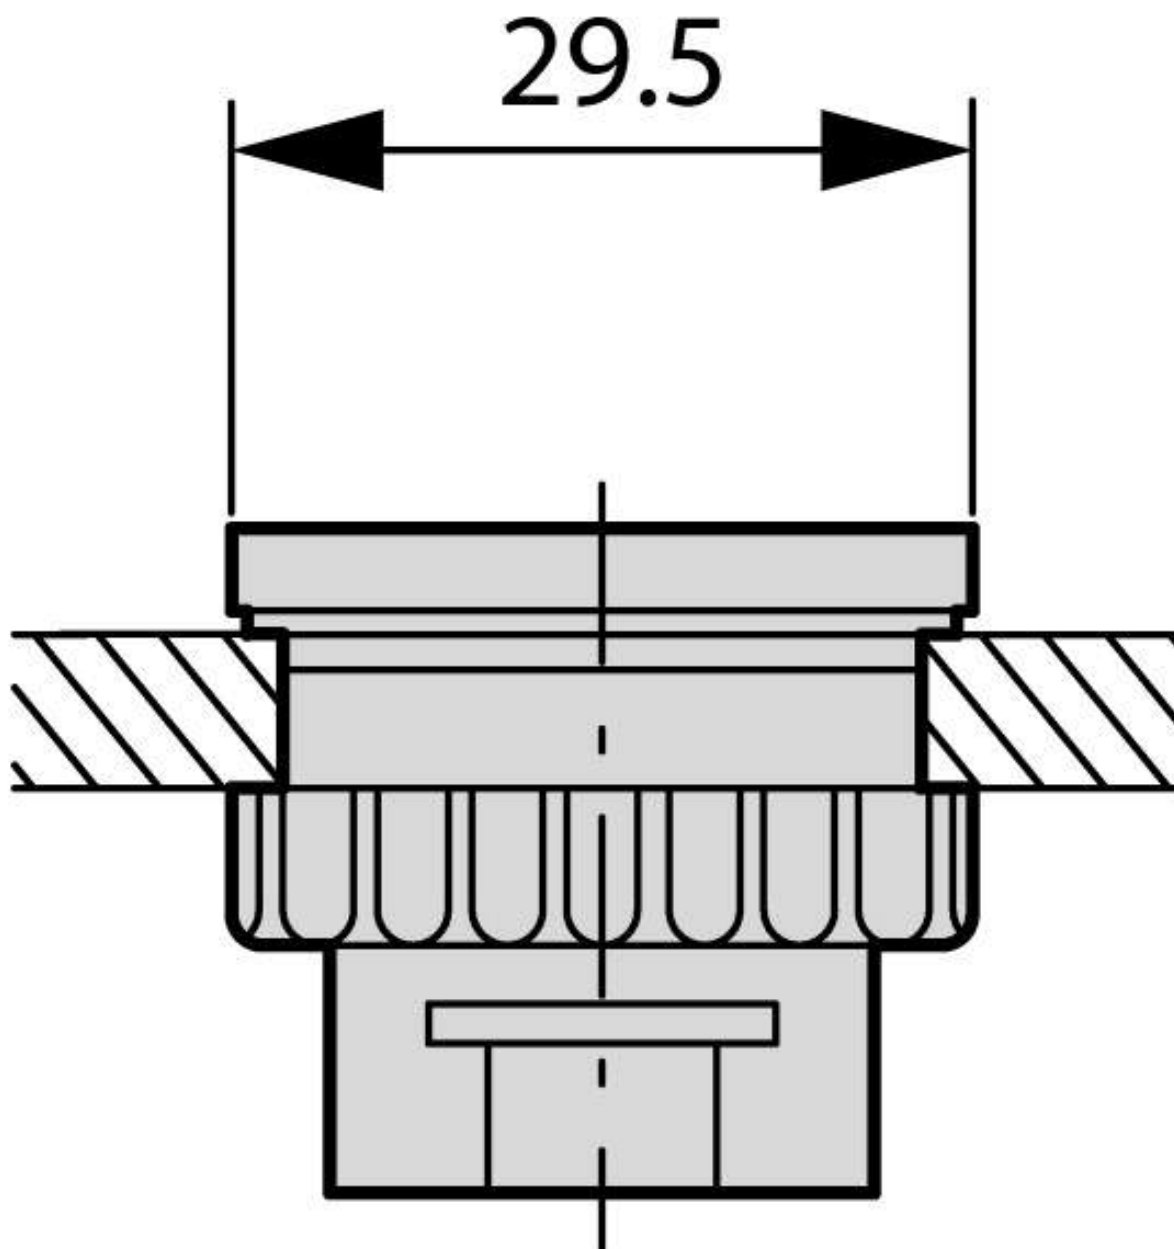

### Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan

IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan

[https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2018\\_10.pdf](https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2018_10.pdf)