



## Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi, zamykany, wielkość 2

Typ  
Catalog No.

NZM2-XTVD  
260168

Abbildung ähnlich

## Program dostaw

|                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asortyment                                                                                                             |  | Akcesoria                                                                                                                                                                     |
| Akcesoria                                                                                                              |  | Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi                                                                                                                                                |
| Norma/Dopuszczenie                                                                                                     |  | UL/CSA, IEC                                                                                                                                                                   |
| Wielkość gabarytowa                                                                                                    |  | NZM2                                                                                                                                                                          |
| Opis                                                                                                                   |  | Drzwiowy uchwyt obrotowy do obsługi przełącznika przez zamknięte drzwiczki panelu sterowania                                                                                  |
| Funkcja                                                                                                                |  | Standard, czarne/szare                                                                                                                                                        |
| Stopień ochrony                                                                                                        |  | IP66<br>UL/CSA Type 4X, Type 12                                                                                                                                               |
| Locking facility                                                                                                       |  | zamykany w położeniu 0 w uchwycie z maks. 3 kłódkami z blokadą drzwi                                                                                                          |
| Blokada drzwi                                                                                                          |  | Ryglowania drzwi w zamkniętym WYŁ nie można obejść.<br>możliwość modyfikacji w nie zamkniętym WŁ.<br>możliwość obejścia z zewnątrz za pomocą wkrętaka drzwi otwierane w WYŁ.  |
| Project planning information                                                                                           |  | Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna na zaczepy<br>Komplet obejmujący również napęd obrotowy i elementy łączeniowe.<br>Wymagana dodatkowa oś przedłużenia |
| Stosowane do                                                                                                           |  | NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)                                                                                                                                                  |
| blokowane                                                                                                              |  | pojedyncze                                                                                                                                                                    |
| <b>Wskazówki</b>                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                               |
| Circuit-breaker can also be installed in a lying position 90 ° left/right, with the handle still in the same position. |  |                                                                                                                                                                               |

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

|                                                                    |  |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439                                |  |                                                                                                                                               |
| 10.2 Wytrzymałość materiałów i części                              |  |                                                                                                                                               |
| 10.2.2 Odporność na korozję                                        |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki                              |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple  |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV                 |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.2.5 Podnoszenie                                                 |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia                            |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.2.7 Napisy                                                      |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.3 Stopień ochrony powłok                                        |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających            |  | Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.                                                                                       |
| 10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym                         |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych                             |  | Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.                                                                                   |
| 10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia                        |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz                    |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9 Właściwości izolacji                                          |  |                                                                                                                                               |
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej          |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9.3 Odporność na napięcie udarowe                               |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego                 |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.                                                                             |
| 10.10 Nagrzanie                                                    |  | Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów. |
| 10.11 Odporność na zwarcia                                         |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.                     |
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna                            |  | Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.                     |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Napęd ręczny do przełączników (EC000229)


Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyciągacz mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Uchwyt do urządzeń sterujących (ecI@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])



|                          |  |        |
|--------------------------|--|--------|
| Model zamykany           |  | Tak    |
| Kolor                    |  | Czarny |
| Do wyłączania awaryjnego |  | Nie    |
| Obrotowy                 |  | Nie    |
| Do wyciągacza            |  | Tak    |
| Do rozłącznika           |  | Tak    |

## Aprobata

|                             |  |                                                 |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------------|
| Product Standards           |  | UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking |
| UL File No.                 |  | E140305                                         |
| UL Category Control No.     |  | DIHS                                            |
| CSA File No.                |  | 022086                                          |
| CSA Class No.               |  | 1437-01                                         |
| North America Certification |  | UL listed, CSA certified                        |
| Degree of Protection        |  | IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12                   |

## Wymiary

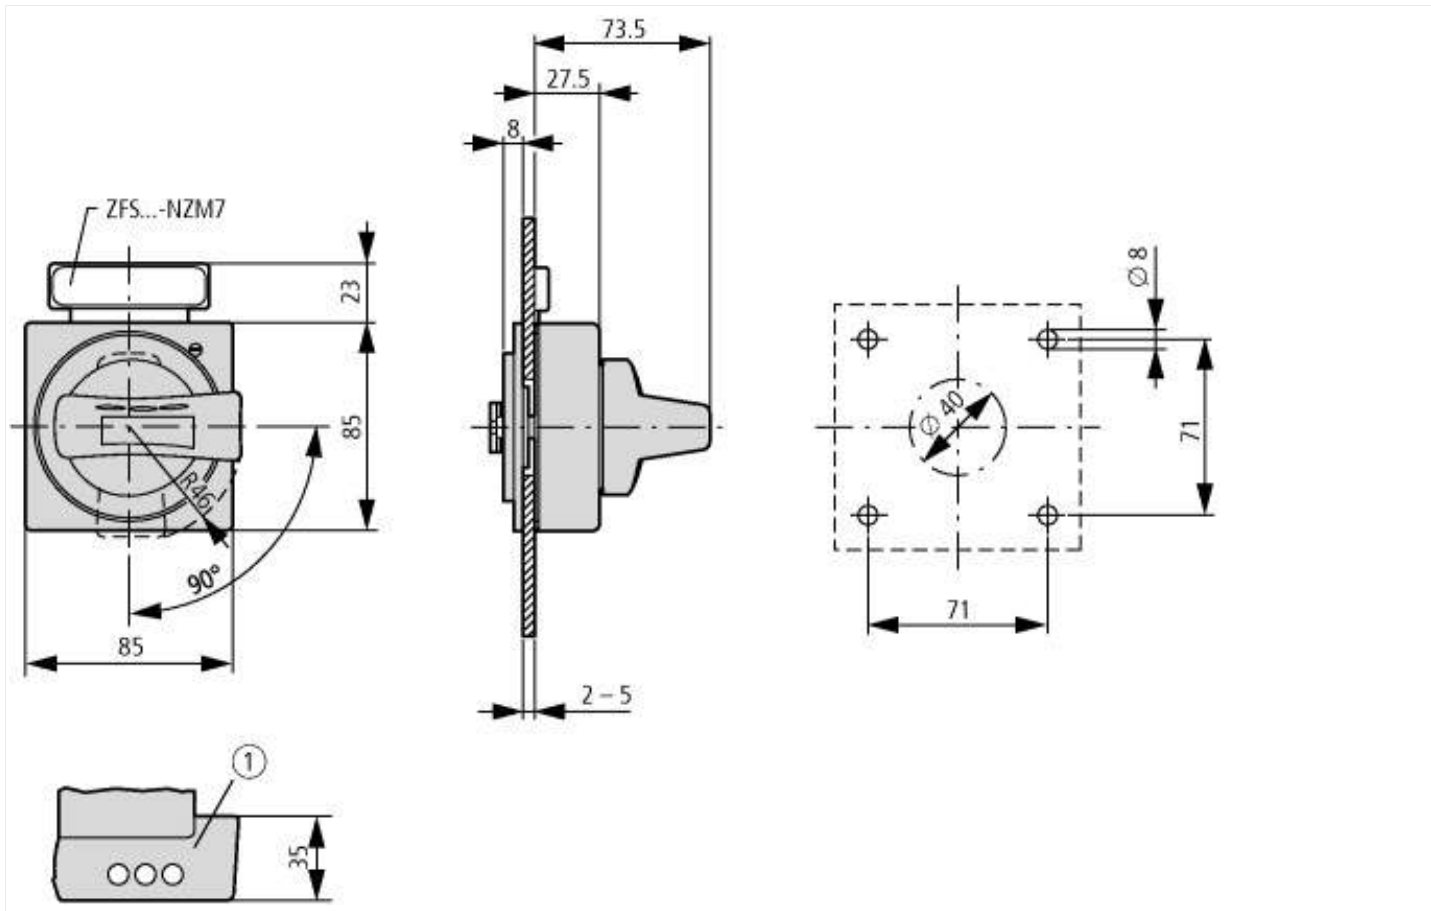

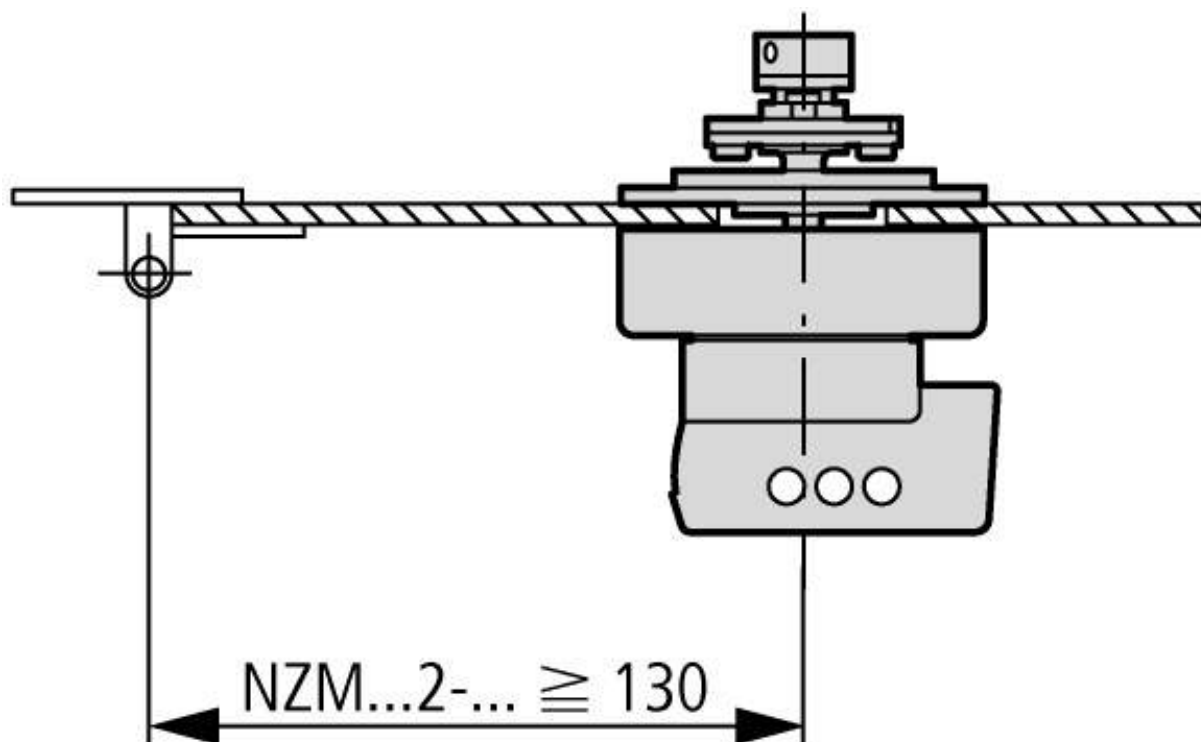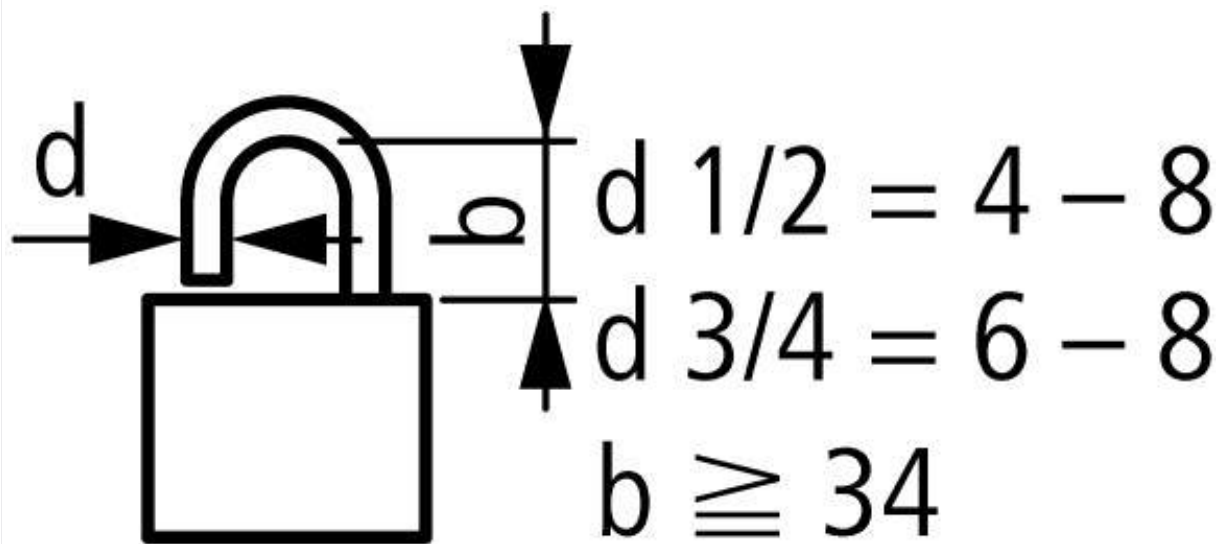

Minimum door coupling rotary handle clearance from door pivot point

## Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

**IL01203005Z (AWA1230-1998) Door coupling rotary handle**

IL01203005Z (AWA1230-1998) Door coupling rotary handle

[https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL01203005Z2019\\_03.pdf](https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01203005Z2019_03.pdf)