

Karta katalogowa | Numer produktu: 243-504

złączka do puszek instalacyjnych MICRO; do przewodów jednodrutowych; Ø 0,8 mm; 4-przewodowe; kolor pokrywy jasnoszary; Temperatura otoczenia maks. 60 °C; żółty

www.wago.com/243-504




 Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS 
Compliant

BOMcheck.net

Kolor: 



Opis artykułu

wskazówka dot. bezpieczeństwa 1:

Przy zastosowaniu przewodów wyłącznie o tej samej średnicy dopuszczalna również średnica Ø 0,5 mm/24 AWG lub Ø 1 mm/18 AWG.

Data

Dane elektryczne

Parametry znamionowe zgodnie z IEC/EN 60664-1

parametry znamionowe zgodnie z	EN 60664
napięcie znamionowe (II / 2)	100 V
napięcie znamionowe udarowe (II / 2)	1,5 kV
prąd znamionowy	6 A

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

legenda parametrów znamionowych

(II/2) ≙ kategoria przepięć II/stopień zanieczyszczenia 2

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	PUSH WIRE®
rodzaj montażu	Push-in
materiał podłączanego przewodu	miedź
średnica przewodu	0,6 ... 0,8 mm
dł. odizolowania przewodu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 cal
łączna liczba zacisków	4
łączna liczba potencjałów	1
liczba typów zacisku	1
liczba poziomów	1
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie z boku

Wymiary

szerokość	10 mm / 0.394 inch
wysokość	6,8 mm / 0.268 inch
głębokość	10 mm / 0.394 inch

Dane materiałowe

kolor	żółty
obciążenie ogniowe	0,012 MJ
masa	0,8 g

Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia (praca)	60 ... 60 °C
temperatura dopuszczalna długotrwale	105 ... 105 °C

Dane handlowe

rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4044918440813
Nr taryfy celnej	85369010000

Aprobaty / certyfikaty

Regulacje krajowe

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7486
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70048857
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70048857
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2193300.01

Aprobaty Przemysł morski

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	ABS American Bureau of Shipping	-	18- HG1755093- PDA
	LR Lloyds Register	EN 60998	04/20013 (E8)

Aprobaty UL

Logo	Aprobata	Norma	Nazwa aprobaty
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Przeciwzłące

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Powiązane produkty

Mounting adapter



Nr kat.: 243-112

adapter montażowy; na 4 złączki; Seria 243; do montażu śrubowego na szynie TS 35; pomarańczowa

www.wago.com/243-112

Nr kat.: 243-113

adapter montażowy; na 6 złączki; Seria 243; do montażu śrubowego na szynie TS 35; pomarańczowa

www.wago.com/243-113

Marking accessories

Nr kat.: 210-332/575-103

Paski oznacznikowe; jako arkusz DIN A4; z nadrukiem; 1-12 (160x); wys. paska 3 mm; dł. paska 182 mm; nadruk poziomo; samoprzylepny; biały

www.wago.com/210-332/575-103Do pobrania
Dokumentacja

Bid Text

243-504	2019-02-19	xml	Do pobrania
GAEB X81 - Datei		3,3 kB	

243-504	2017-05-17	doc	Do pobrania
doc - Datei		25,6 kB	

Dodatkowe informacje

Technical explanations	2019-04-03	pdf	Do pobrania
		2,1 MB	

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 243-504	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------

CAE data

EPLAN Data Portal 243-504	URL	Do pobrania
---------------------------	-----	-------------

WSCAD Universe 243-504	URL	Do pobrania
------------------------	-----	-------------

ZUKEN Portal 243-504	URL	Do pobrania
----------------------	-----	-------------


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com


Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

Wskazówki dotyczące obsługi


Podłączanie przewodów

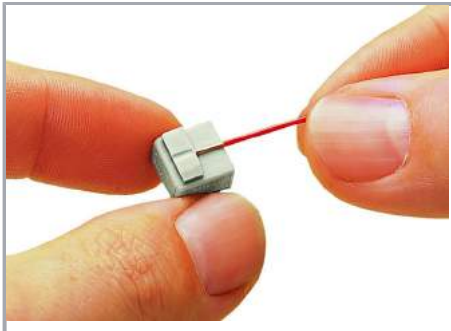

Przewód jednodrutowy odizolować na długości 5 ... 6 mm.

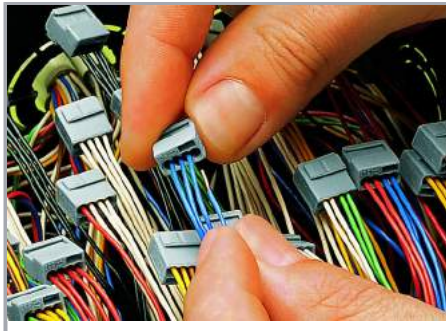


Podłączanie przewodów: odizolowany przewód jednodrutowy wcisnąć do oporu.

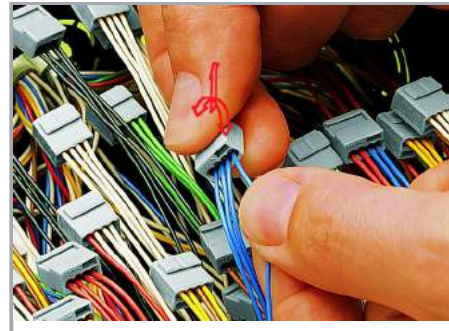

Odłączanie przewodów: przewód uchwycić mocno palcami i przekręcając lekko złączką w prawo i w lewo zdjąć ją delikatnie z przewodu.

Montaż

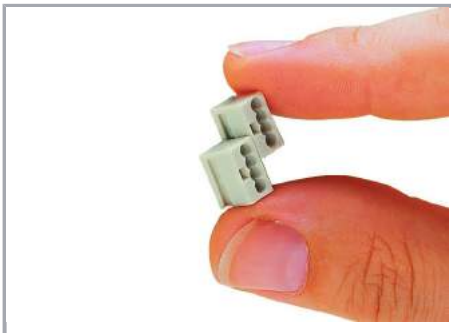

Łączenie w bloki

Łączenie pojedynczych złączek w bloki zaciskowe

Mostkowanie

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Mostkowanie bloków zaciskowych

Pomiar



Pomiar realizowany jest w otworach pomiarowych umieszczonych po przeciwległej stronie otworów na przewody.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Zgodnie z wytycznymi stowarzyszenia VdS (Verband der Schadenversicherer e.V.) złączki WAGO z serii 243 mogą być stosowane w instalacjach komunikacyjnych oraz alarmowych.

VdS nie wydaje ogólnych atestów dla złączek. Elementy połączeniowe są poddawane badaniom po zamontowaniu w danej instalacji.

Wymagania względem elementów podłączeniowych zostały sformułowane w wytycznych VdS dotyczących rozdzielnic (VdS 2116) w punkcie 8.7: „Elementy przyłączeniowe rozdzielnic muszą być wykonane w sposób gwarantujący niezawodne i trwałe połączenie.”

Spełnienie tych wymagań przez izolowane złączki instalacyjne z serii 243 zostało udokumentowane w raporcie z badań VDE nr 2574-1440-4031.

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.