


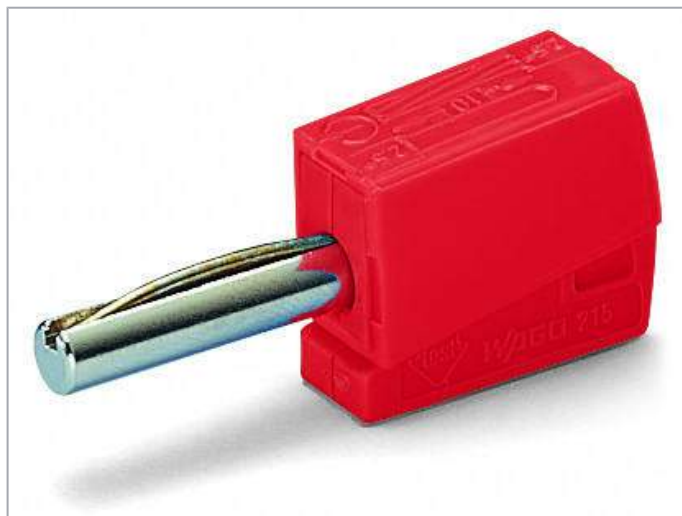


i Ilustracja odbiega od rzeczywistego wyglądu artykułu.

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Kolor: ■

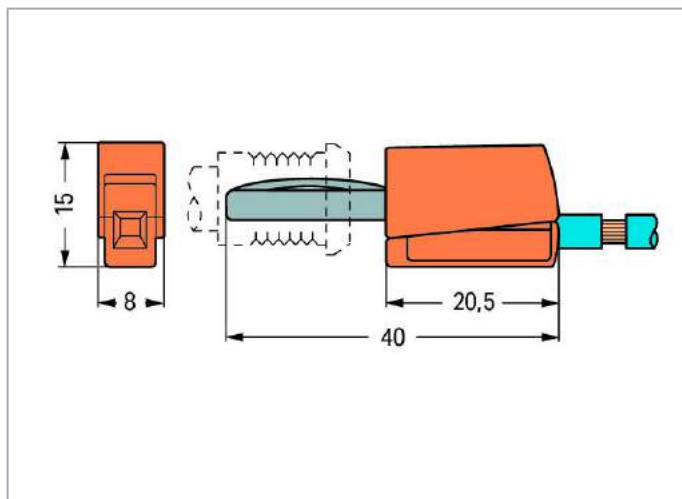

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.

**Data****Dane techniczne**

główna funkcja produktu	akcesoria pomiarowe
łączna liczba potencjałów	1

Dane elektryczne

prąd znamionowy	20 A
napięcie probiercze	42 V

Parametry zacisku

technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
dł. odizolowania przewodu	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 cal
łączna liczba zacisków	1
przewód jednodrutowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
przewód linkowy	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.



Wymiary

szerokość	8 mm / 0.315 inch
wysokość	15 mm / 0.591 inch
głębokość	40 mm / 1.575 inch

Dane materiałowe

kolor	czerwona
masa	3,9 g

Dane handlowe

Grupa produktów	2 (Terminal Block Accessories)
rodzaju opakowania	BOX
Kraj pochodzenia	DE
GTIN	4045454293482
Nr taryfy celnej	85366990990

Przeciwzłące

Do pobrania Dokumentacja

Bid Text

215-212 GAEB X81 - Datei	2019-02-19	xml 3,1 kB	Do pobrania
215-212 doc - Datei	2017-09-19	doc 25,1 kB	Do pobrania

Dane CAD/CAE

CAE data

EPLAN Data Portal 215-212	URL	Do pobrania
WSCAD Universe 215-212	URL	Do pobrania


Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.


Wskazówki dotyczące obsługi

Podłączanie przewodów

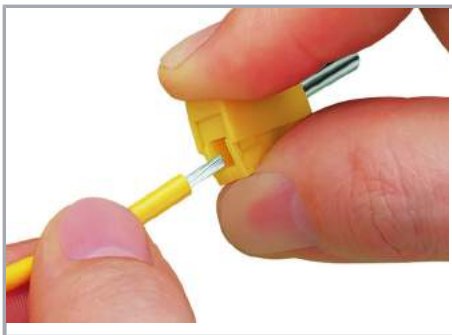

Podłączanie przewodu: ścisnąć obudowę od strony prostokątnego otworu i wprowadzić przewód.

Pomiar

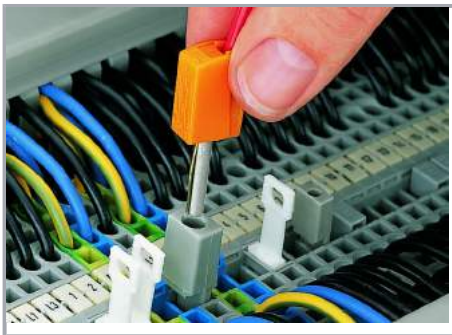

Pomiar przy użyciu wtyków bananowych

Tu przy wykorzystaniu adaptera pomiarowego (209-170)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +49 (571) 887-44222.