



moduł rozszerzeń I(N), I(róż.), analogowy przewód neutralny pomiar, pomiar prądu różnicowego, 2 wejścia analogowe, wtykowy, dla 7KM PAC3200 / 4200

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Moduł rozszerzenia I(N), I(Diff), analogowy przewód neutralny pomiar, pomiar prądu różnicowego, 2 wejścia analogowe
rodzaj napięcia zasilającego	przez PAC 3200 / PAC4200
Ogólne dane techniczne	
separacja galwaniczna	Maks. napięcie izolacji:500 V AC
stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 61131
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
klasa palności zgodnie z UL 94	V 0
możliwość zastosowania	Nie
• licznik mocy biernej	
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	63 mm
szerokość	43 mm
głębokość	34 mm
rodzaj montażu	mocowanie wtykowe
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	-10 °C 55 °C
• minimalny	
• maksymalny	-25 °C 70 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	
• minimalny	
• maksymalny	
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



Confirmation



KC



EMV	other	Environment
-----	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KM9200-0AD00-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KM9200-0AD00-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9200-0AD00-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

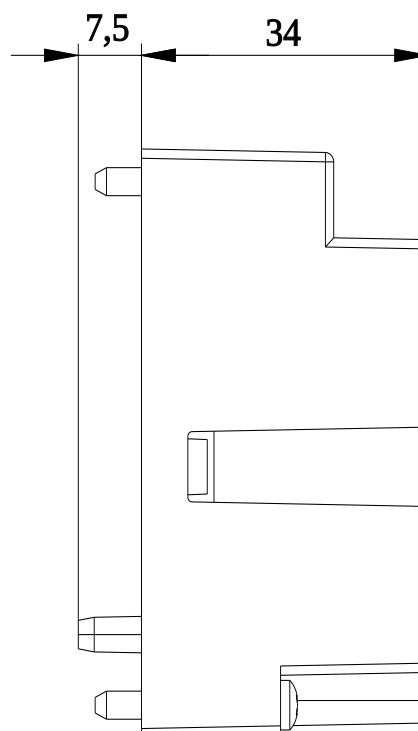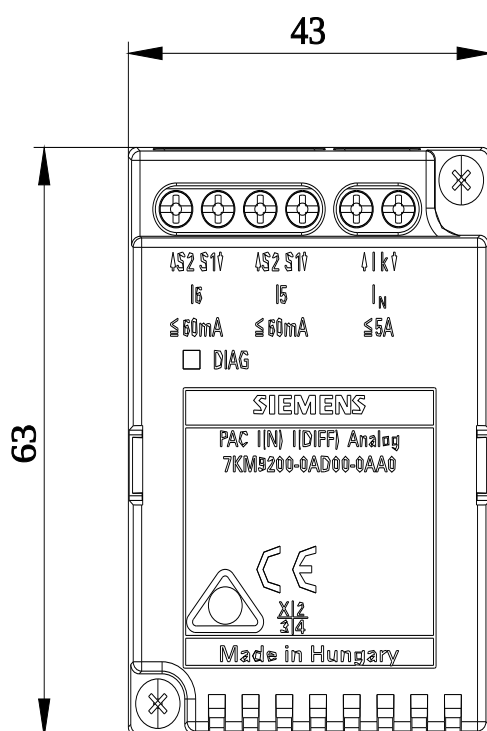

-P

SIEMENS

S1	S2	S1	S2	k	l
----	----	----	----	---	---

I5

I5

I6

I6

ln

ln

Ostatnia zmiana:

12.03.2024 

