

Przełącznik nadzorczy temperatury PT100/1000, KTY83/84, NTC 2 wartości progowe cyfrowa parametryzacja -50 °C do 500 °C AC/DC 24 V 2 x 1 zestaw przelączny + 1 NO, szerokość 45 mm przyłącze sprężynowe



Figure similar

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Przełącznik nadzorczy temperatury
wykonanie produktu	2 wartości progowe, cyfrowa parametryzacja
oznaczenie typu produktu	3RS10
Ogólne dane techniczne	
Strata mocy [W] maksymalna	4 W
Strata mocy [V·A] maksymalna	7 V·A
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN 40719 i IEC 204-2 zgodnie z IEC 750	K
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN EN 61246-2	K
Mierzona temperatura	
• wartość początkowa	-50 °C
• wartość końcowa	500 °C
funkcja produktu	
• zapamiętywanie błędów	Tak

• zewnętrzny reset	Tak
wykonanie czujnika możliwy do podłączenia	PT100/1000, KTY83/84, NTC (czujniki rezystancyjne)
możliwa do zmierzenia temperatura z czujnikiem KTY maksymalna	200 °C
Czujnik pomiarowy z czujnikiem KTY	0,3 mA

Obwód sterowniczy/ Sterowanie	
rodzaj napięcia	AC/DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	
• przy 50 Hz wartość znamionowa	24 V
• przy 60 Hz wartość znamionowa	24 V
zasilające napięcie sterujące 1	
• przy DC wartość znamionowa	24 V
częstotliwość napięcia zasilającego	
• dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	50 ... 60 Hz
liczba obwodów pomiarowych	1

Obwód pomocniczy	
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	1
liczba zestyków przełącznych	
• dla styków pomocniczych	2

Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego	
• dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przyłącze sprężynowe
wykonanie przyłącza elektrycznego trzonek wtykowy	Tak

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm
wysokość	108 mm
szerokość	45 mm
głębokość	91 mm

Aprobaty/ Certyfikaty	
-----------------------	--

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 UL		 EG-Konf.	Miscellaneous Type Test Certificates/Test Report

other
Confirmation

Więcej informacji


Information- and Downloadcenter
www.siemens.com/ic10

Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RS1040-2GD50>


CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1040-2GD50>

Service&Support
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1040-2GD50>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1040-2GD50&lang=en

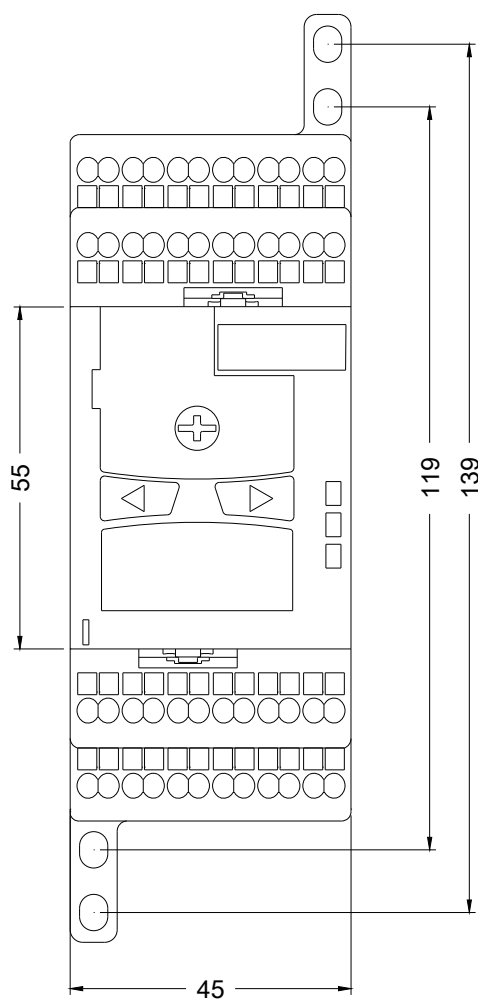

Ostatnia zmiana:

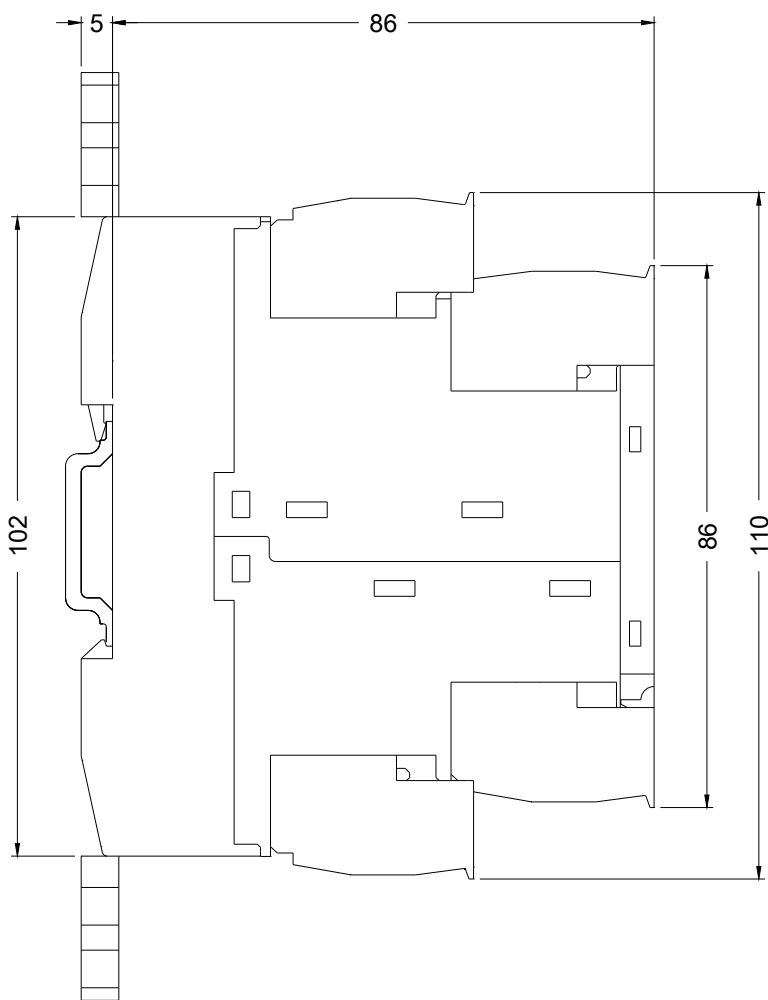

20.01.2020